
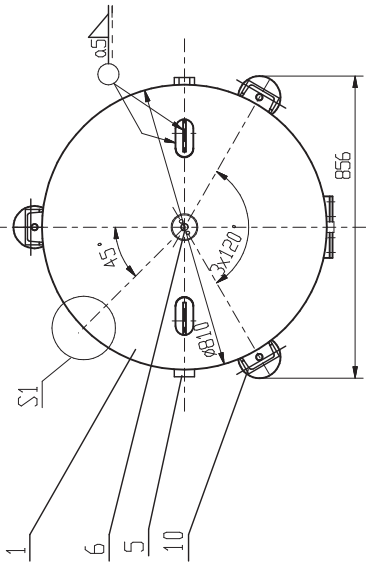
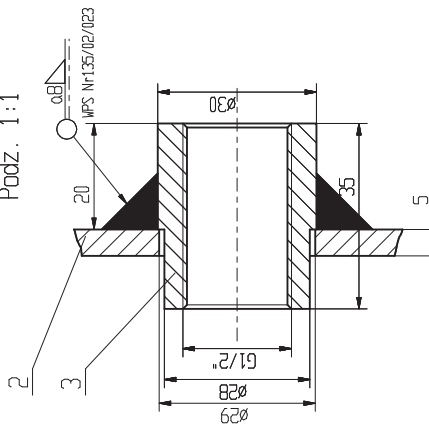
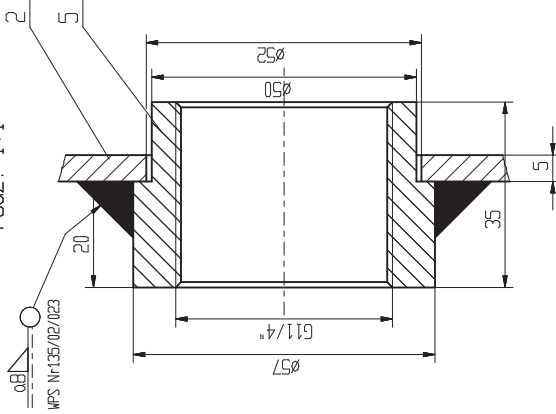
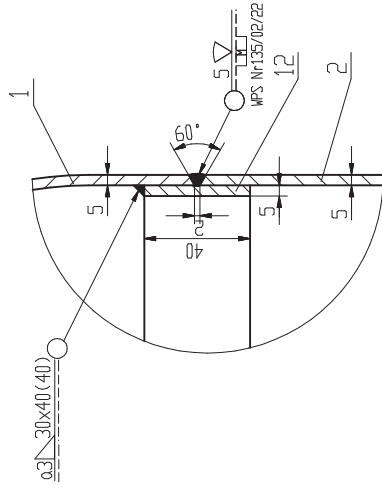


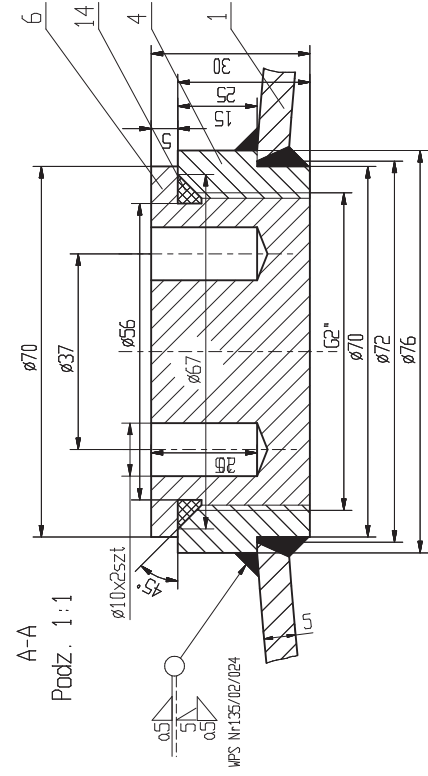

Uwaga! :

- | | |
|--|--|
| 1. Załącznik zaprojektowano i wykonano zgodnie z Dyrektywą 97/23/WE oraz normami UDT WUDT/UC/2003 | |
| - kategoria zagrożenia - IV | |
| - moduł - G | |
| - grupa pętna - II | |
| 2. Zakres badań dla zb-01.7 zgodnie z WUDT-UC-WD-W/11.10.2003 tablica 3, pkt. 7-
- badania nie są wymagane | |
| 3. Długość i padołnienie paliny odpowiedzi w zakresie wymiarów PN-75/M-35412 | |
| 4. Dopuszczalne zastępowanie wir-kszej i lożycki krótkiej przebiegających, oraz
umieszczenie ich w innych miejscach ni na rysunku, ale zgodnie z WUDT/UC/2003 | |
| 5. W karłowc "g" mogli być wykonane otwory gwintowane na zewnątrz bezpieczeństwa
i zawór zastawowy | |

[illegible]

Typ zbiornika	A (mm)	B (mm)
KP-700-15/0.8	1100	1900
KP-1000-15/0.8	1500	2300
KP-1500-15/0.8	2600	2400

KP-700-15/0.8 KP-1500-15/0.8
 KP-1000-15/0.8

the experimenter

KP-700-15/0.8 KP-1500-15/0.8
KP-1000-15/0.8