

S2







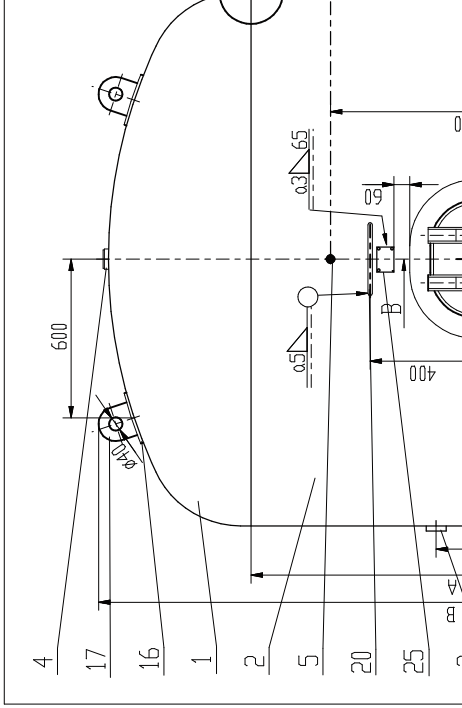


Tabela właściwości

Typ	A	B
Zbiornik	(mm)	(mm)
KP-6000 -16	1150	2530
KP-8000 -16	1800	3200
KP-10000-16	2500	3900
KP-12000-16	3100	4500
KP-15000-16	4000	5400

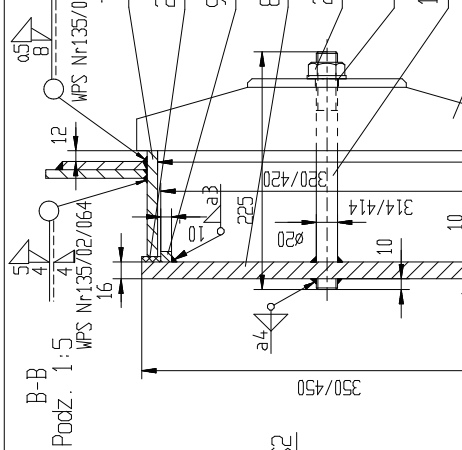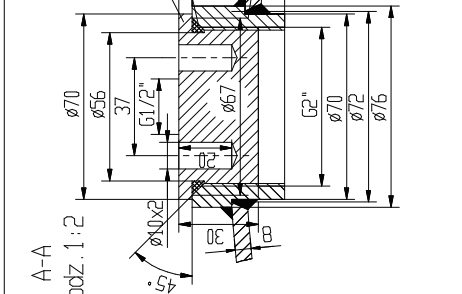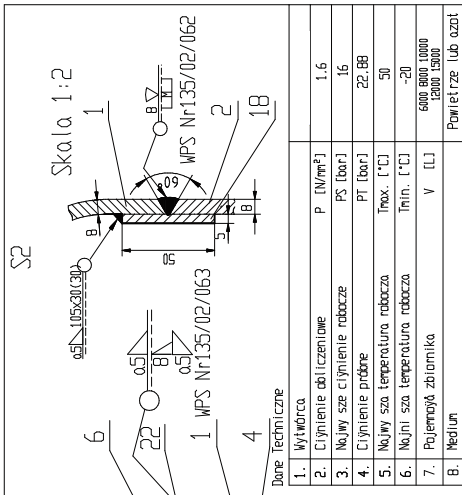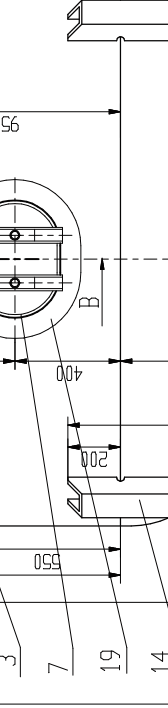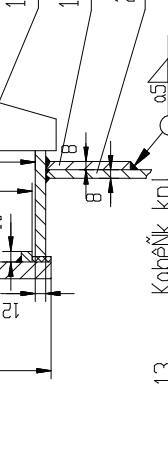

- Uwagi:
- Zbiornik zaprojektowano i wykonano zgodnie z Dyrektywą 97/23/WE oraz Warunkami UDT WUDT/12/2003
 - kategoria zagrożenia - IV
 - materiał - G
 - grupa ciśn. - II
 2. Zakresy badań: dla zb-1.0 wg WUDT-UC-WD-11-Tablica 3 pkt 4 zb-1.0 50% zębków obwodów 100% zębków nieobwodów
 3. Długość badania nieniszczące (radiografia lub ultradźwięki)
 4. Dopuszczalne powłoki odporne na korozję w zakresie temperatur PN-75/M-35H12
 5. Wyrzutowanie cieczy w innych miejscach niż na rysunku, ale zgodnie z WUDT/12/2003
 6. W korkach G2 mogą być wykonane otwory gwintowane na zamówienie
 7. Zawór spustowy

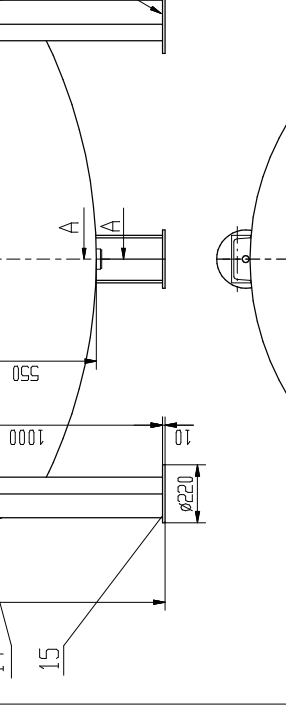
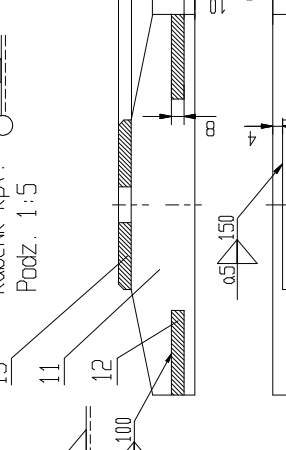


Tabela właściwości

Typ	A	B
Zbiornik	(mm)	(mm)
KP-6000 -16	1150	2530
KP-8000 -16	1800	3200
KP-10000-16	2500	3900
KP-12000-16	3100	4500
KP-15000-16	4000	5400

Tabela właściwości

Typ	A	B
Zbiornik	(mm)	(mm)
KP-6000 -16	1150	2530
KP-8000 -16	1800	3200
KP-10000-16	2500	3900
KP-12000-16	3100	4500
KP-15000-16	4000	5400

Tabela właściwości

Typ	A	B
Zbiornik	(mm)	(mm)
KP-6000 -16	1150	2530
KP-8000 -16	1800	3200
KP-10000-16	2500	3900
KP-12000-16	3100	4500
KP-15000-16	4000	5400

